

2021

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

SOURCING Hungary Kft.



CÉGADATOK



RICHTER GEDEON

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

Székhely címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telephelyek száma: 3

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA

>10 GWh


FÖLDGÁZ

>1 000 000 m³

TÁVHŐ

>10 000 GJ


Richter Gedeon Nyrt. 2021. ÉVI ENERGIAMÉRLEG
[MWhprimer/év]

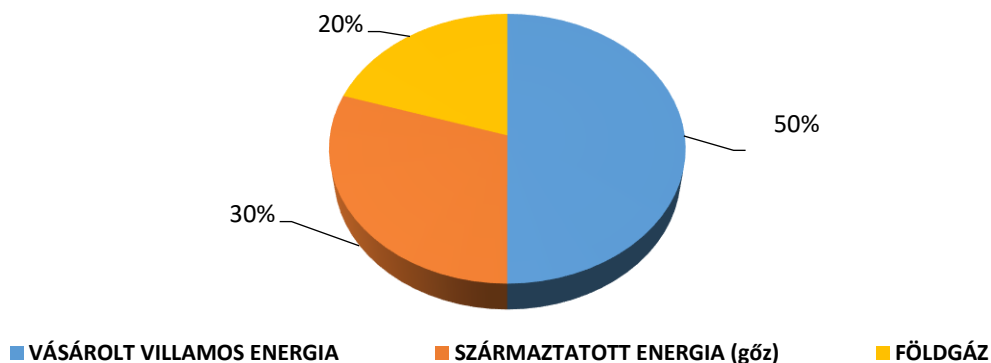

A FELHASZNÁLT ENERGIA CO₂ KIBOCSÁTÁSA 143 EZER TONNA




CO₂ KIBOCSÁTÁS ENERGIAHORDOZÓNKÉNT

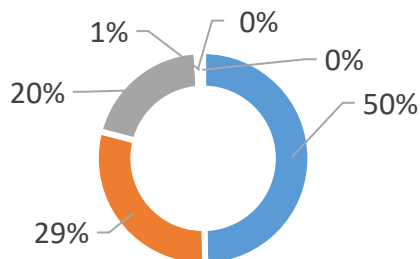


- Vásárolt villamos energia
- Szármatatott energia (gőz)
- Földgáz
- Egyéb tüzelőanyag (Fűtőolaj)
- Motorbenzin
- Gázolaj


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS BUDAPEST 2021 [MWh/hó]

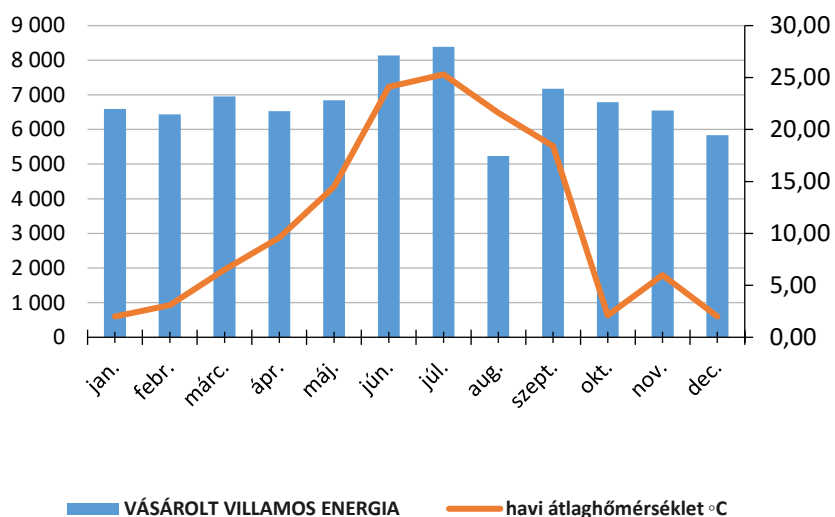


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DOROG 2021 [MWh/hó]

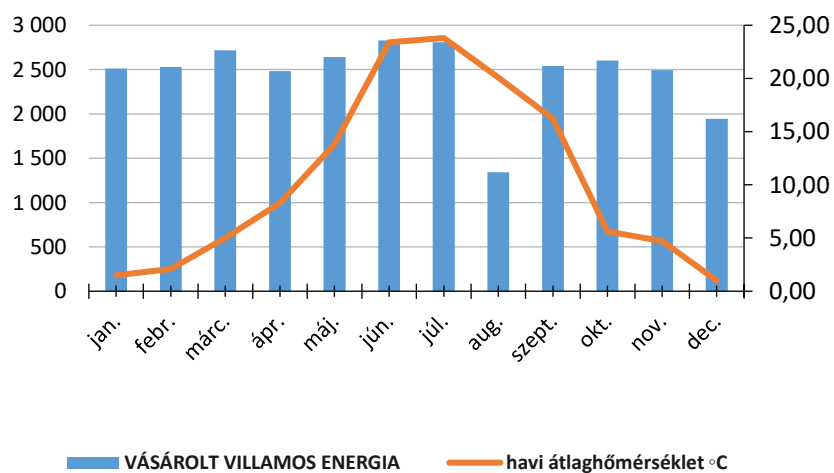


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DEBRECEN 2021 [MWh/hó]

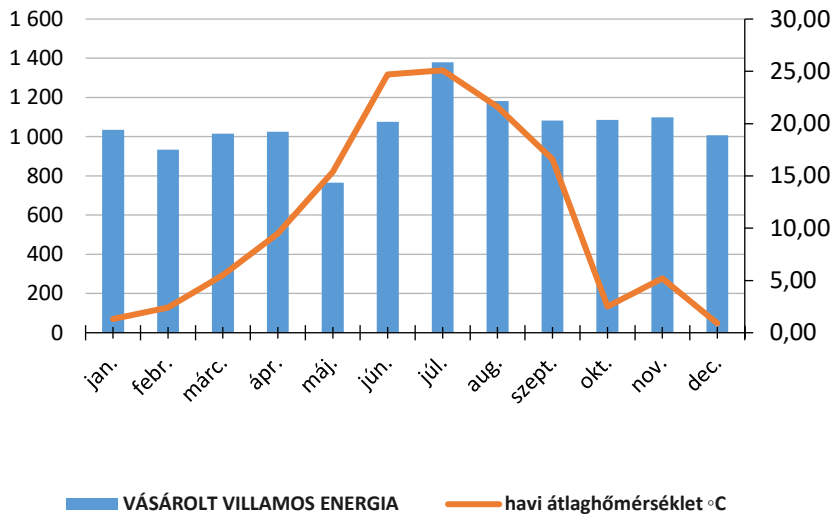


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS BUDAPEST 2020 [MWh/hó]

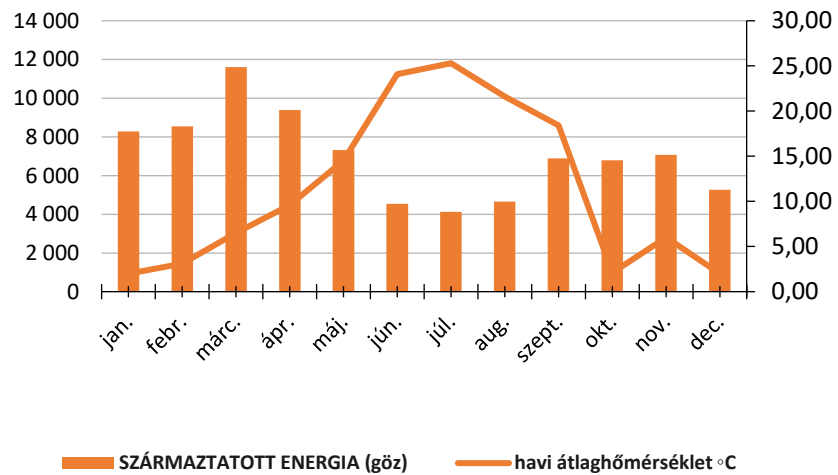


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DOROG 2020 [MWh/hó]

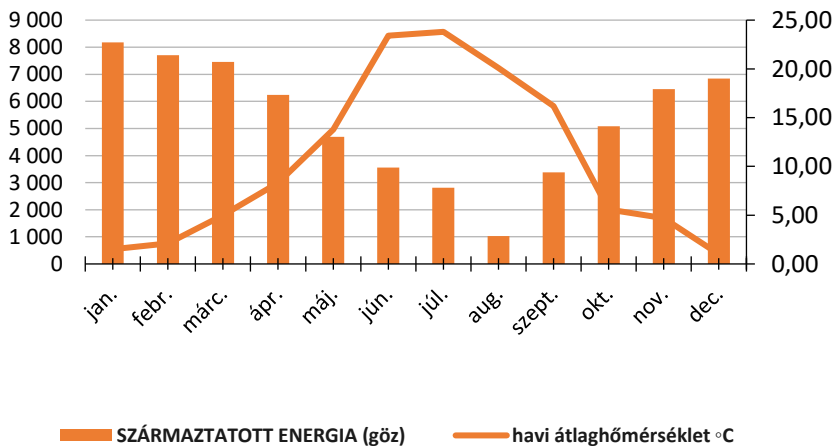


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS BUDAPEST 2020 [MWh/hó]

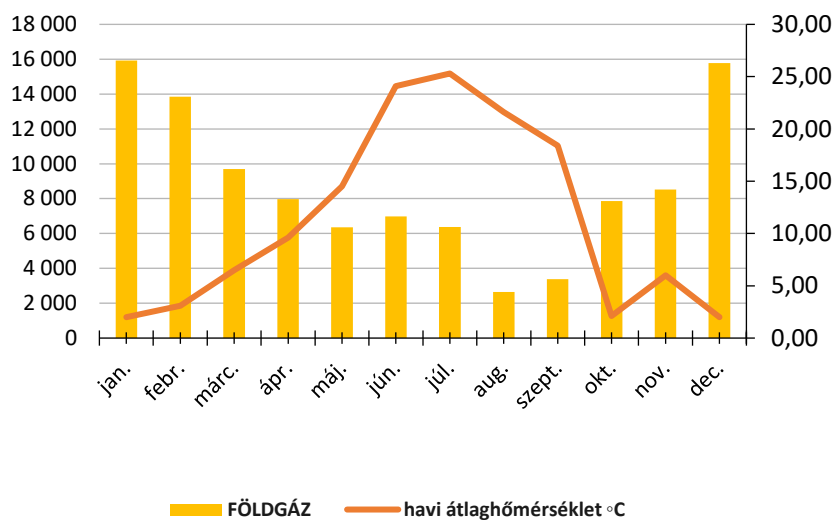

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DOROG 2020 [MWh/hó]

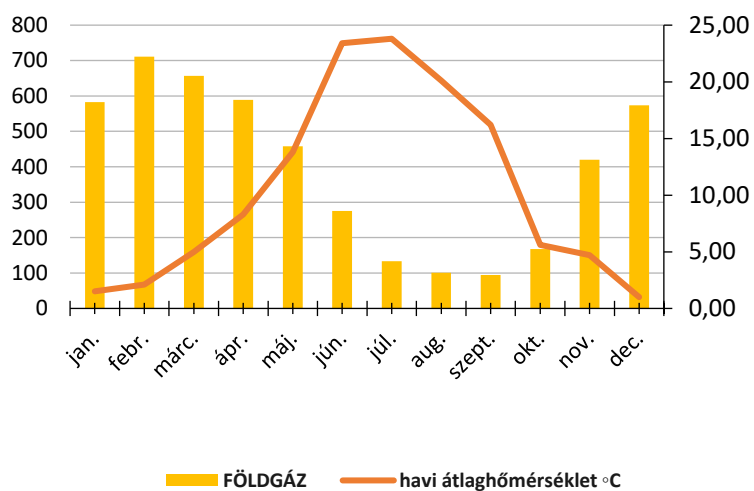

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DEBRECEN 2020 [MWh/hó]

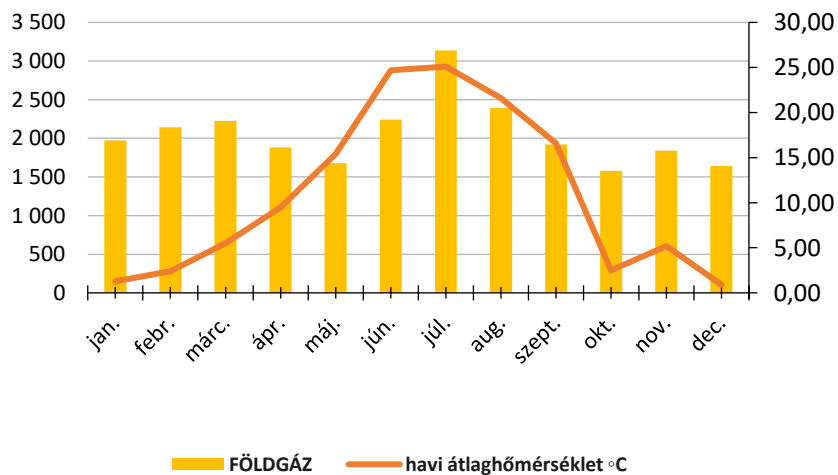

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés: **95%**

Aktív elérés: **220** fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK



- Gőz-kondenz rendszerek korszerűsítése, kondenzhő-hasznosítás.
- Hőközpontok korszerűsítése az energiahatékonyság növelésével, a gőz hőhordozó közeg kiváltásával.
- Hűtőrendszerek hatásfokának javítása hűtőgépek, hűtőtornyok cseréjével.
- Épületenergetikai korszerűsítések.

MEGVALÓSULT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK



- YORK hűtőgépház hűtőgépcserék.
- Légkezelő cserék: Kémia I. üzem, RGK I. Központi Bemérő.
- Farmakológia épület vákumszivattyú-cserék.
- Kémia I. üzem kondenzállomás korszerűsítés.
- Gőzkazánok pótlólagos szigetelése.